



Handwaschbecken-Ausgüßkombination
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf
zur Befüllung beider Becken und von Eimern
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform



Handwaschbecken
Optimal ausgestattet
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur
feststellbarer Schwenkauslauf



Montageanordnungen für drucklose Boiler

Armatur
mit Flexschlauchzuleitung
400mm x 3/8"ÜM(gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen



Externe
Signalgeber:


Taster
Rundsensord



Steuerbox in IP 65
95x95x56

Heizgerät auf Wunsch
ohne Verschlauchung
Muster gegen Berechnung

Temperaturregelung über Boiler

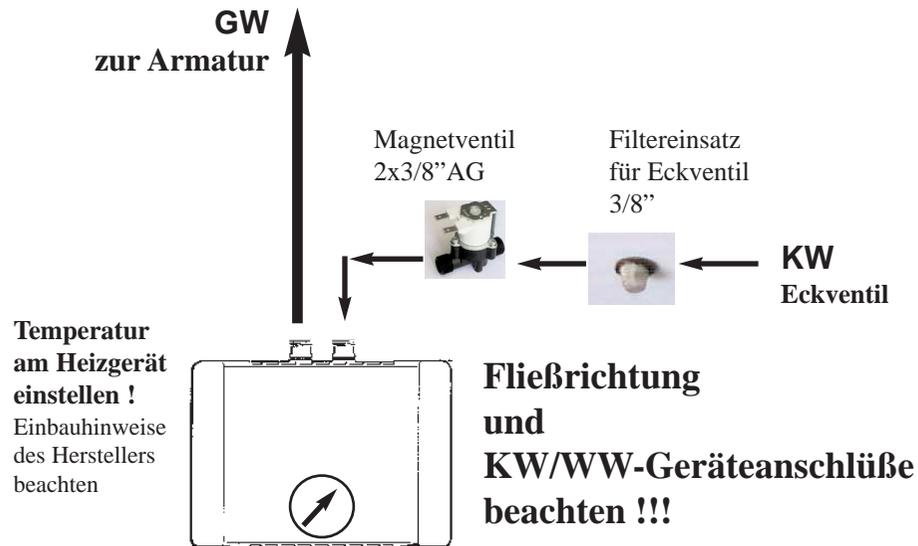

TG/NI_BOL_SiMi_01/17 01

Temperaturregelung über Standard-Mischer

