



Handwaschbecken-Ausgüßkombination  
Optimal ausgestattet  
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur  
feststellbarer Schwenkauslauf  
zur Befüllung beider Becken und von Eimern  
praktisch, zugleich HACCP, RL-konform




Handwaschbecken  
Optimal ausgestattet  
mit einer **LOex Tonga** Sensorarmatur  
feststellbarer Schwenkauslauf



## Montageanordnungen für drucklose Boiler

Armatur  
mit Flexschlauchzuleitung  
400mm x 3/8"ÜM (gültig für Standarmatur)

Perlator gegen Siebstrahler austauschen

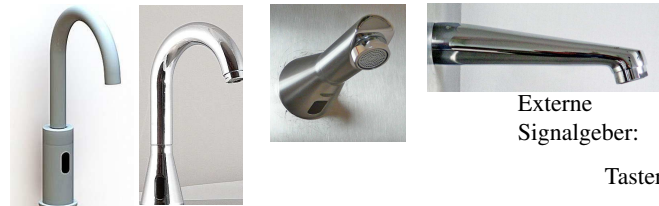

Externe  
Signalgeber:

Taster


Rundsensoren



Steuerbox in IP 65  
95x95x56

Heizgerät auf Wunsch  
ohne Verschlauchung  
Muster gegen Berechnung

### Temperaturregelung über Boiler

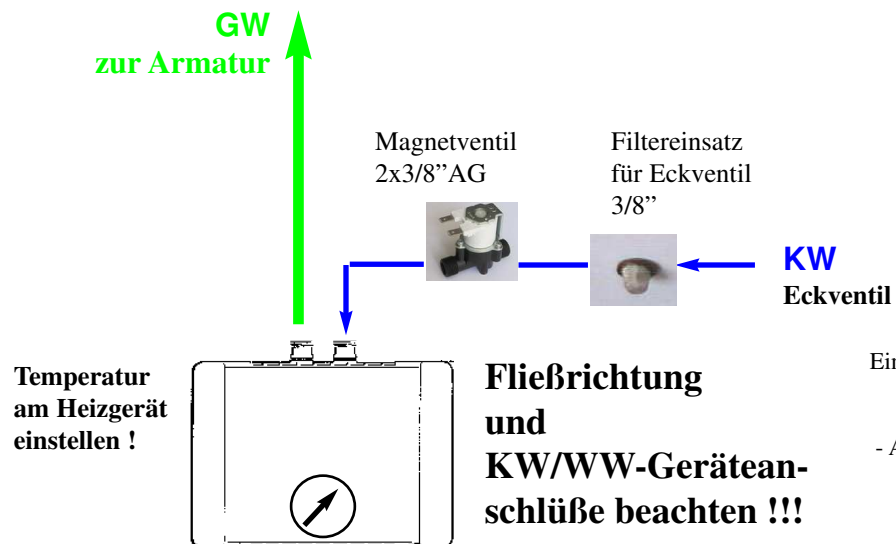

TG/NI/PS5\_BOI\_DMS KJ\_08/18\_01

### Temperaturregelung über Mischer

